

Clapet terminal coupe-feu circulaire
pour montage dans un plafond
suspendu résistant au feu

SC-S

Clapet terminal coupe-feu circulaire avec
bouche de ventilation et boîtier d'installation
pour montage dans un plafond suspendu
résistant au feu.



Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu

SC-S

SOMMAIRE

Aperçu des classements	3
Présentation du produit SC-S	4
Gamme et dimensions SC-S	4
Stockage et manipulation	5
Montage	5
Commande : fermeture manuelle	6
Commande : ouverture manuelle	7
Installation dans un plafond suspendu résistant au feu	8
Poids	10
Données de sélection	10
Exemple de commande	12
Certifications et approbations	12

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS ET PICTOGRAMMES

Dn = diamètre nominal
E = étanchéité au feu
I = isolation thermique
S = fuite de fumée
Pa = pascal
ve = traversée de paroi verticale
ho = traversée de dalle
i <-> o = côté feu indifférent

o -> i = remplit les critères depuis l'extérieur (o) vers l'intérieur (i)
GKB (type A) / GKF (type F): "GKB" signale des plaques de plâtre standard (type A selon EN 520); les plaques "GKF" offrent une résistance au feu supérieure pour une même épaisseur (type F selon EN 520)
Sn = surface libre
 ζ [-] = coefficient de perte de charge
Q = débit d'air
 ΔP = perte de charge statique
v = vitesse d'air dans la gaine
Lwa = niveau de puissance sonore pondéré A

OP = option (livré avec le produit)
KIT = kit (livré séparément pour réparation ou mise à jour)
DAS MOD = produit modulaire
dB(A) = valeur decibel pondéré A
Lw oct = niveau de puissance sonore par bande d'octave
 ΔL = facteur de correction



installation rapide

Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu

SC-S

DÉCLARATIONS DES PERFORMANCES

1. Code d'identification unique du produit type				SC-S			
2. Usaget(s) prévu(s):				Clapet coupe-feu circulaire pour utilisation aux traversées de parois par les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) pour maintenir le compartimentage en cas d'incendie.			
3. Fabricant:				RF-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele			
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:				Système 1			
6. Performances déclarées selon				(Résistance au feu selon EN 1366-2 et EN 1364-2)			
Caractéristiques essentielles				Scellement		Installation	Performances
Gamme	Type de paroi	Paroi					Classement
SC-S Ø 100-200 mm	Plafond suspendu résistant au feu, de marque Siniat	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) 2 x 12,5 mm		Sans scellement		1	EI 30 (I _h , o → i) S - (300Pa)
		Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) 2 x 15 mm		Sans scellement		1	EI 60 (I _h , o → i) S - (300Pa)
1				Type de pose : encastré en conduit traversant, 0-360°; Côté feu = côté opposé au fusible thermique			
							
							
							
							
							
							
							
							

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Duchan Laplace, R&D Manager

Oosterzele, 01/10/2024



Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu


SC-S

PRÉSENTATION DU PRODUIT SC-S


Clapet terminal coupe-feu circulaire avec bouche de ventilation et collier d'installation pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu. Le raccordement au système de ventilation se fait avec un conduit flexible. Le SC-S convient à l'installation dans des plafonds résistants au feu EI30 et EI60. Le clapet est équipé d'un fusible thermique qui maintient les deux parties de la lame en position ouverte. Dès que la température dans la gaine dépasse 72°C, le fusible thermique se déclenche et les deux lames se ferment. Le clapet se trouve alors en position fermée. Deux pattes d'arrêts verrouillent les lames dans cette position en assurant une parfaite étanchéité aux flammes et à la fumée.

✓ installation rapide

1. clapet terminal SCV+
2. lame mobile
3. scellage intumescent
4. collier d'installation
5. connexion à la gaine de ventilation
6. pattes d'arrêts
7. marquage du produit
8. griffes de fixation
9. collerette de finition
10. bouche de ventilation réglable

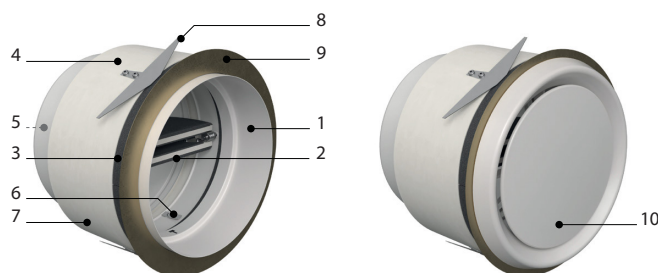

GAMME ET DIMENSIONS SC-S

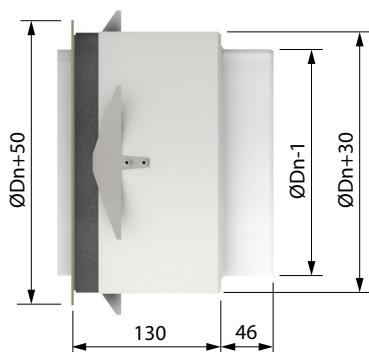

ØDn (mm)	100	125	160	200
----------	-----	-----	-----	-----

Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu

SC-S

STOCKAGE ET MANIPULATION



Évitez :

- les chocs et les détériorations
- le contact avec l'eau
- une déformation du produit

MONTAGE

Généralités

- Vérifiez le libre mouvement de la lame mobile.
- Le clapet terminal doit être accessible pour inspection et entretien.
- Respectez les distances de sécurité par rapport aux autres éléments constructifs.

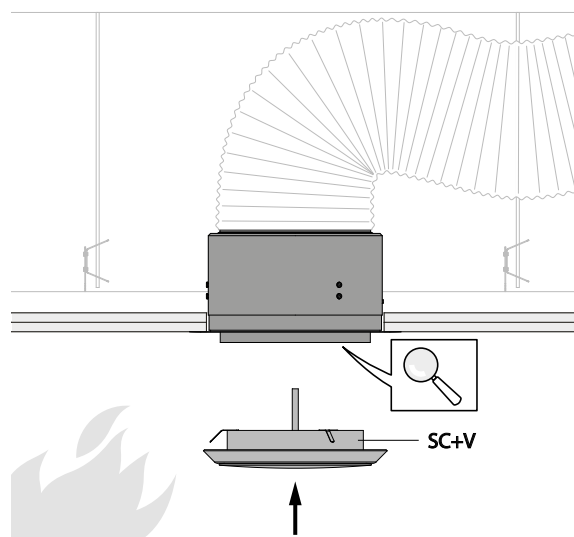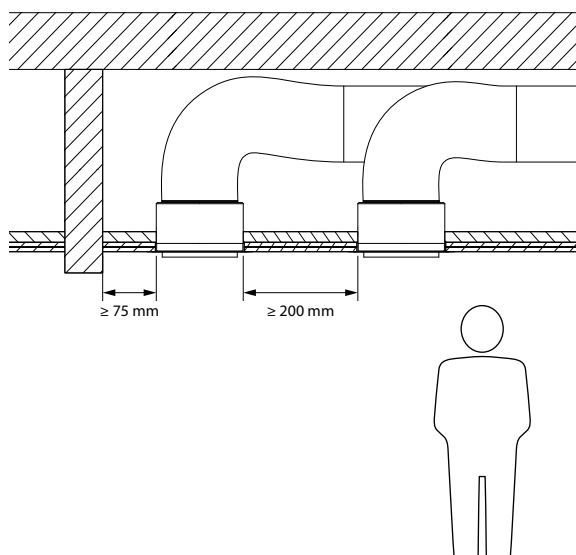

Spécifique au produit


- L'installation doit être conforme à la notice technique.
- Les clapets terminaux coupe-feu SC-S testés dans des plafonds suspendus résistants au feu standardisés, de marque Siniat, conformément à la norme EN 1366-2 et EN 1364-2.
- Direction du flux d'air: indifférent
- Si les manipulations ne se déroulent pas conformément à la présente notice, Pfi Technologies ne peut pas être tenu responsable et

Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu


SC-S

Commande : fermeture manuelle

1

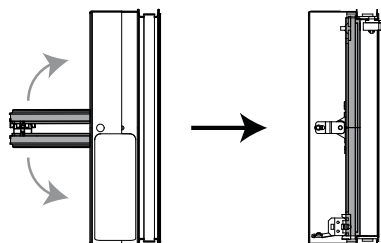


2

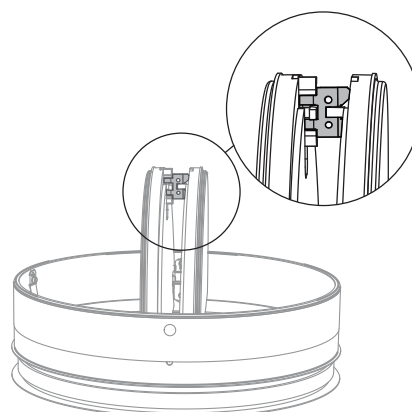

2. Déclenchez (fermez) les lames en les poussant l'une vers l'autre et en exerçant une pression légère sur le fusible.

3

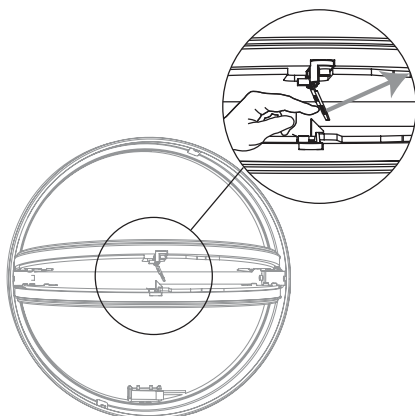


Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu


SC-S

Commande : ouverture manuelle

1

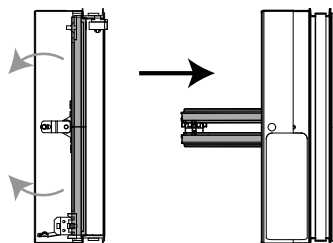


2

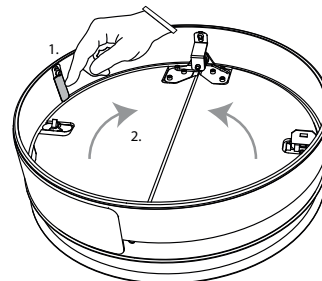

2. Poussez les deux pattes d'arrêts pour débloquer les lames.

3



3. Encliquez le fusible dans le support pour verrouiller les lames.


Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu

SC-S


Installation dans un plafond suspendu résistant au feu

Le produit a été testé et approuvé en :


Gamme	Type de paroi		Scellement	Classement
SC-S Ø 100-200 mm	Plafond suspendu résistant au feu, de marque Siniat	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) 2 x 12.5 mm	Sans scellement	El 30 (h _o o → i) S - (300Pa)
SC-S Ø 100-200 mm	Plafond suspendu résistant au feu, de marque Siniat	Ossature métallique et plaques de plâtre Type F (EN 520) 2 x 15 mm	Sans scellement	El 60 (h _o o → i) S - (300Pa)

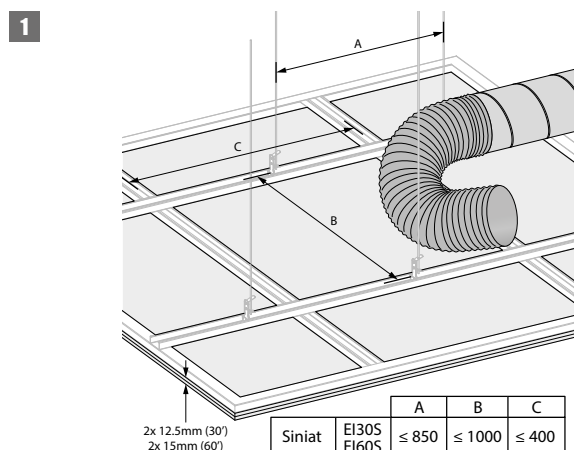

1. Placez le plafond suspendu résistant au feu selon les instructions du fabricant sous les conduits de ventilation prévus. Prévoyez un flexible pour raccorder le conduit à la bouche de ventilation SC-S.

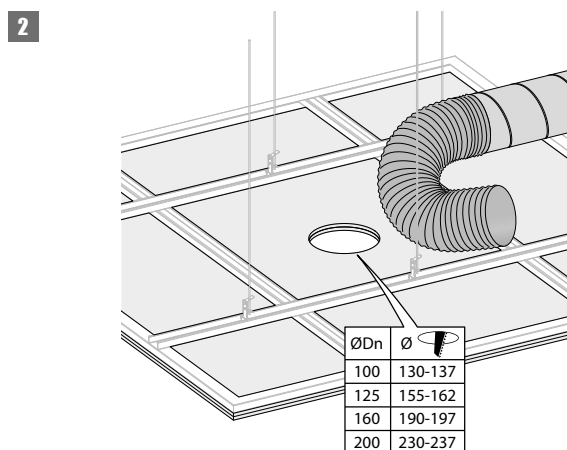


2. Faites une ouverture circulaire dans le plafond suspendu, dont le diamètre est indiqué dans le tableau.

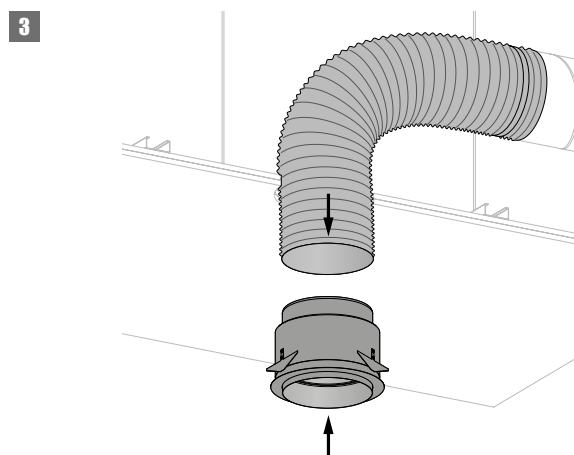

3. Armez le clapet coupe-feu comme expliqué dans le mode d'emploi. Faites passer le flexible à travers l'ouverture, puis raccordez-le à la connexion prévue sur le SC-S. Fixez le flexible au SC-S de manière étanche à l'air.


⚠ Attention : Assurez-vous que les lames du clapet soient en position ouverte avant le placement dans le plafond.

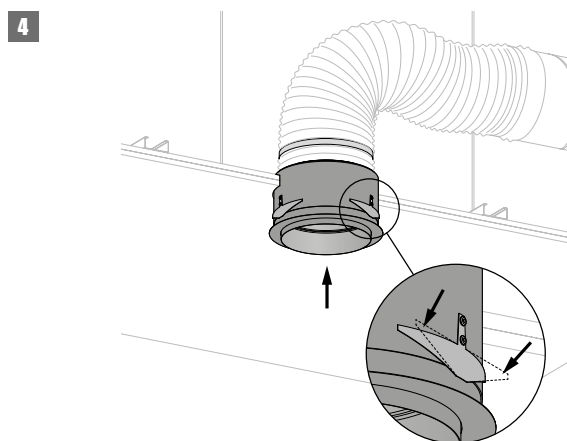


4. Appuyez les griffes de retenue contre le cylindre et faites glisser le SC-S dans l'ouverture. Poussez le SC-S dans l'ouverture de sorte que les griffes de retenue se verrouillent au-dessus des plaques du plafond.

Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu

SC-S

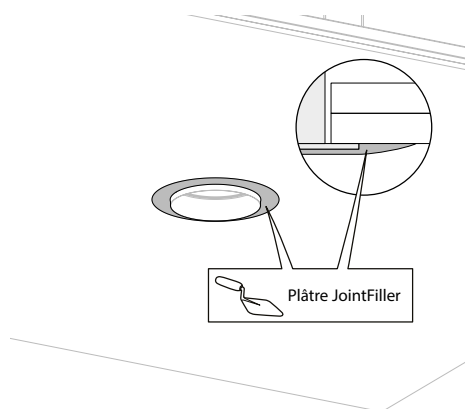

5. Pour la finition, veuillez appliquer du jointfiller pour plaques de plâtres et laisser sécher.

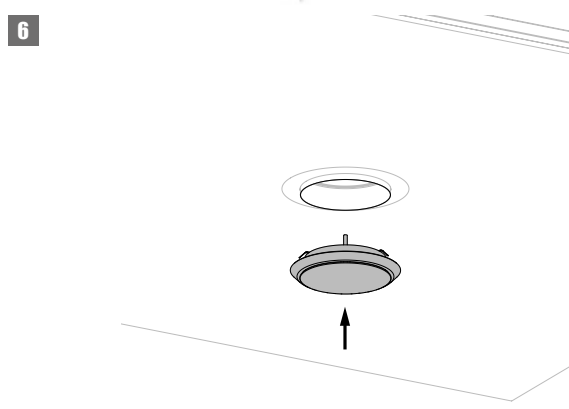

6. Enfin, installez la bouche de ventilation et réglez le débit souhaité.

Il est permis d'utiliser une autre bouche en plastique compatible, à condition qu'elle n'interfère pas avec le fonctionnement des lames du clapet.

ENTRETIEN

- Sans entretien particulier.
- Prévoyez au moins 2 contrôles visuels chaque année.
- Nettoyez poussière et autres particules avant la mise en service.
- Respectez les prescriptions de maintenance locales (par exemple norme NF S 61-933) et EN13306.
- Attention: les clapets coupe-feu terminaux, en position fermée, peuvent se déplacer dans la gaine en cas de pression trop forte.

Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu

SC-S

POIDS

SC-S

ØDn [mm]	100	125	160	200
kg	1,4	1,8	2,4	3,2

GRAPHIQUES DE SÉLECTION

a = nombre de tours complets de la bouche de ventilation. a = 0 = bouche de ventilation fermée





évacuation d'air

Ø 100



amenée d'air

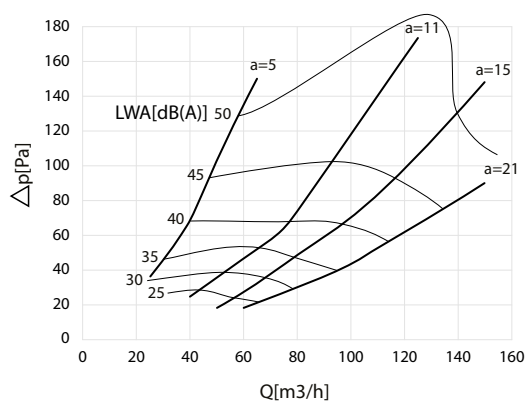
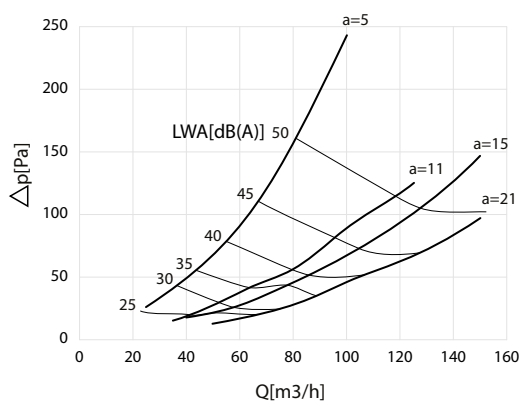


évacuation d'air

Ø 125



amenée d'air

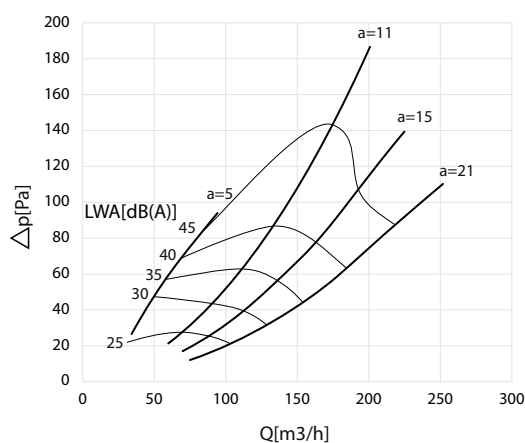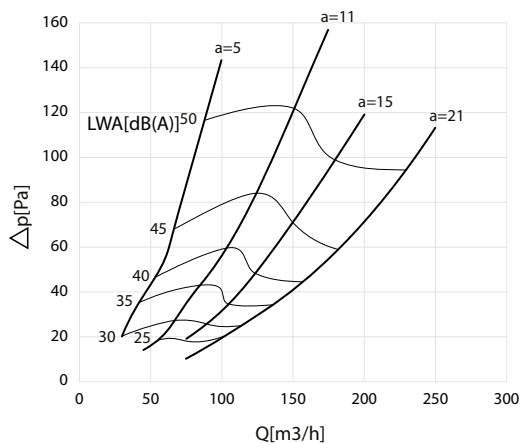


Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un plafond suspendu résistant au feu

SC-S




évacuation d'air

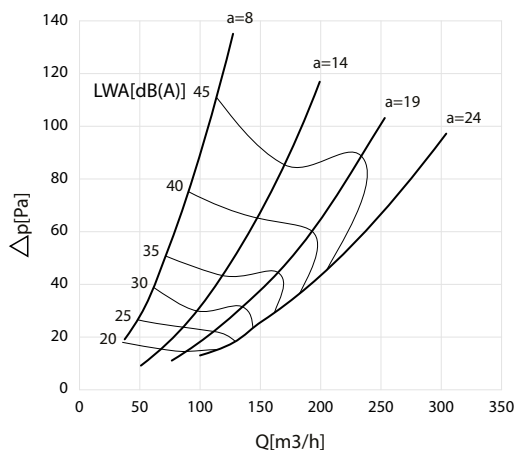


Ø 160



amenée d'air

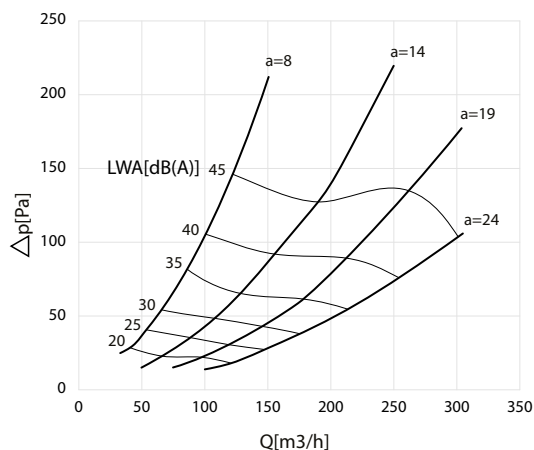


évacuation d'air

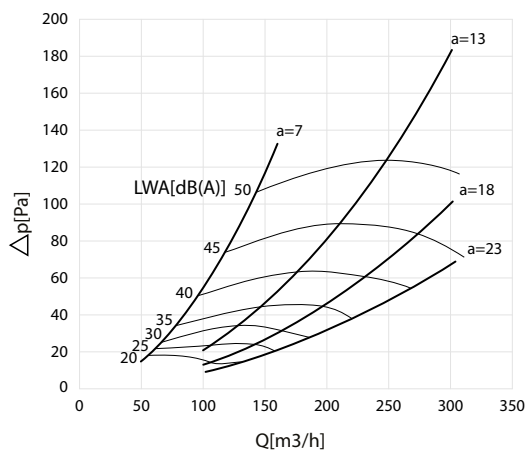

Ø 200



amenée d'air

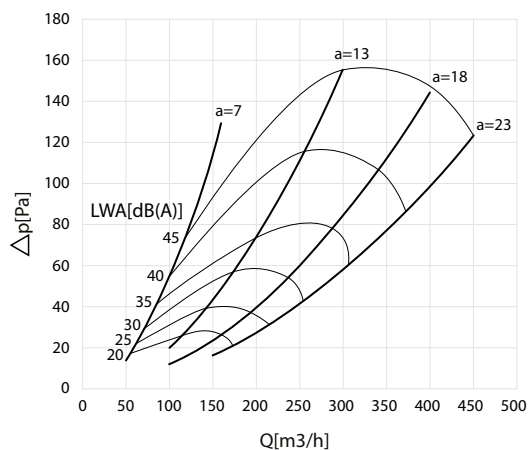


Clapet terminal coupe-feu circulaire pour montage dans un
plafond suspendu résistant au feu

SC-S



EXEMPLE DE COMMANDE



- 1. produit
- 2. diamètre

CEERTIFICATIONS ET APPROBATIONS

Tous nos produits sont soumis à des tests par des institutions officielles. Les rapports de ces tests forment la base des certifications de nos clapets.